

Технический паспорт на модуль IN-26

Изготовитель: Algeco s.r.o (Чехия)

Olsik 586, 76364 Svytlhnev, Czech Republik

Покупатель: ООО «Алжеко»

125167, Россия, г. Москва, ул. Красноармейская, д.2, к.4

Содержание паспорта

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	4
2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.....	4
3. СХЕМА МОДУЛЯ.....	5
4. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ.....	6
4.1 Конструкция	6
4.2 Защита против коррозии	6
4.3 Наружная покраска.....	6
4.4 Пол	6
4.5 Предельно допустимая нагрузка на пол	6
4.6 Наружные стены	6
4.7 Разделительные стенки, перегородки.....	6
4.8 Крыша	6
4.9 Окна	6
4.10 Входные двери.....	7
4.11 Внутренние двери.....	7
4.12 Электрооборудование	7
4.13 Отопление	7
4.14 Фундамент.....	7
5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	8
6. ЭЛЕКТРОСХЕМА	9
7. СХЕМА СИЛОВЫХ ВЫВОДОВ И ОБОРУДОВАНИЕ ВВОДНОГО ЩИТА.....	9
ПРИЛОЖЕНИЕ А.....	12

ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....	13
ПРИЛОЖЕНИЕ В.....	15
ПРИЛОЖЕНИЕ Г	16
ПРИЛОЖЕНИЕ Д.....	17

1. Общие сведения

Модуль серии IN-26 относится к временно-вспомогательному типу зданий и предназначен для создания благоприятных условий труда и быта в климатических районах с расчётной температурой наружного воздуха от 45 до –45 С₀, I-V районах по весу снегового покрова, I-V районах по скоростному напору ветра.

Степень огнестойкости - III

2. Техническая характеристика

2.1 Модуль IN-26 состоит из металлоконструкций производства Algeco s.r.o (Чехия).

2.2 Внешние размеры модуля:

длина	6058 мм
ширина	2438 мм
высота	2800 мм

2.3 Внутренние размеры модуля:



длина	5806 мм
ширина	2186 мм
высота	2500 мм

2.4 Масса модуля 2500 кг

2.5 Жилая площадь 13,2 м²

2.6 Расчётный срок службы 15 лет

3. Схема модуля

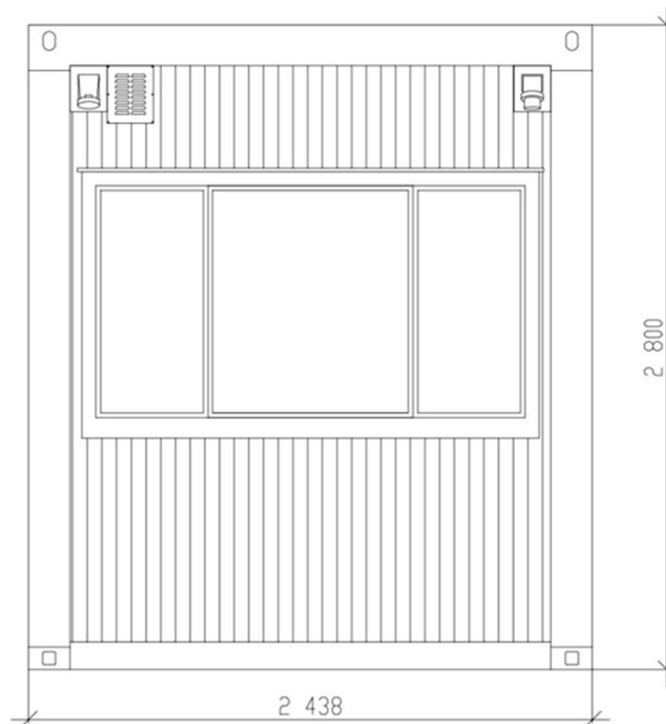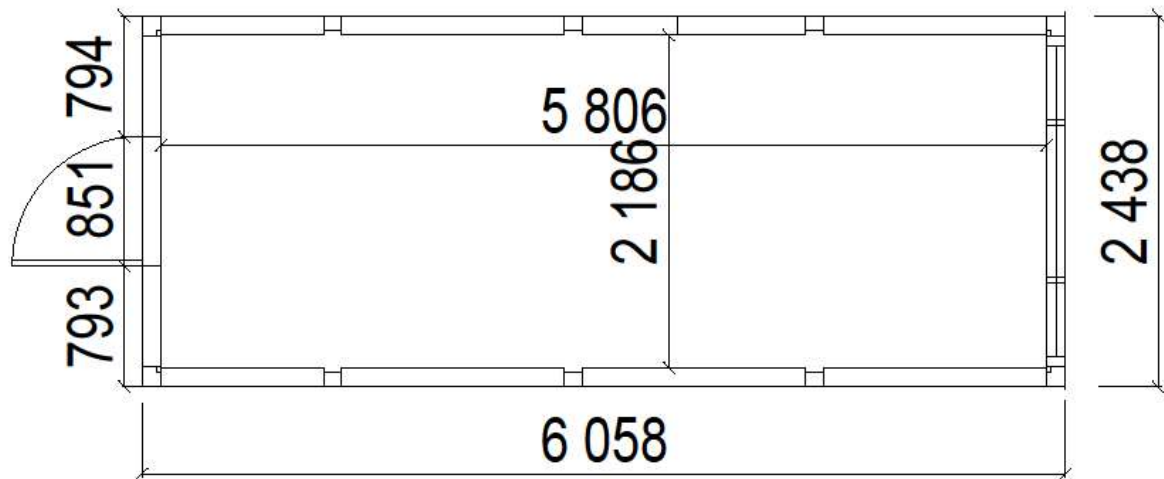

4. Конструктивные решения

4.1 Конструкция

Сварная металлическая конструкция из пустотелых, гнутых и прокатных профилей, 8 усиленных углов контейнера. Эксплуатируемая (возможность для ходьбы) вентилируемая крыша, отвод дождевой воды через водостоки внутри угловых стоек, диаметр 40 мм, изолированы от замерзания. Контейнер может штабелироваться в три яруса.

4.2 Защита против коррозии

Металлическая конструкция защищена антикоррозийным покрытием, наружные части каркаса изготовлены из оцинкованного материала.

4.3 Наружная покраска

Двухкомпонентный лак RAL 1015 (слоновая кость).

4.4 Пол

Рама пола сварена из прокатных балок, оснащена днищем из оцинкованного листа 0,63 мм. Изоляция: 100 мм минеральная вата. 19 мм древесно-стружечная плита V 100 E 1, уложенная на продольных металлических балках. Покрытие – коммерческий линолеум, проклеенный по всей площади и сваренный по стыкам.

4.5 Предельно допустимая нагрузка на пол

Одноэтажные объекты 350 кг/м²

Двухэтажные 300 кг/м²

Трехэтажные 200 кг/м²

4.6 Наружные стены

С наружной стороны: оцинкованный профилированный лист толщ. 0,7 мм, глубина профиля 10 мм, каркас из оцинкованного профиля, 100 мм теплоизоляция из минеральной ваты. Внутренняя отделка: 10 мм древесно-стружечная плита, ламинированная с двух сторон, белая. $K = 0,36 \text{ Вт/м}^2\text{К}$

4.7 Разделительные стенки, перегородки

Стеновые панели: каркас из оцинкованного профиля, минеральная вата 40 мм. Отделка: белая ламинированная с двух сторон ДСП 10 мм.

4.8 Крыша

Рама крыши сварная, из прокатных балок. Теплоизоляция: минеральная вата 100 мм. Пароизоляция – П/Э пленка 0,15 мм. Покрытие профилированный лист Н40. Внутренняя отделка – белая ламинированная с двух сторон ДСП 10 мм. $K = 0,44 \text{ Вт/м}^2\text{К}$

4.9 Окна

ПВХ окно белое 2060 x 1200 мм, трехстворчатое. Левая и правая створка – глухие, средняя створка - поворотно-откидная. Стеклопакет 4/16/4. Пластиковые наружные роллеты, белый алюминиевый отлив.

4.10 Входные двери

ZK дверной модуль 875 x 2000, ручка с накладкой, цилиндрический замок.

4.11 Внутренние двери

Деревянные двери в металлической коробке 875 x 2000, ручка с накладкой, английский замок.

4.12 Электрооборудование

В соответствии со стандартом DIN VDE 0100 модуль оснащен вводным распределительным щитом: вводное УЗО 3P+N+E 40A 0,03 А, автоматические выключатели 10А и 16А, 3 LED-светильника /40 Вт/, 2 розетки, 1 выключатель.

4.13 Отопление

1 настенный электроконвектор 2000 Вт с терморегулятором.


4.14 Фундамент

По индивидуальному проекту. Модуль должен иметь не менее 6 точек опоры. Перепад между отметками не должен превышать 5 мм.

5. Комплект поставки

Наименование/производитель	Количество
Модуль IN-26 /Algeco	1
Окно ПВХ	1
Рольставни	1
Решетка вентиляционная Ø100 мм	1
Дверь входная	1
Замок с цилиндрическим механизмом секретности	1
Щит распределительный / Hager	1
УЗО 4P/Fi 40A 0,03 A / Schneider	1
Автомат 10A / Schneider	1
Автомат 16A / Schneider	3
LED-светильник 40 Вт	1
Конвектор 2000 Вт / Atlantic	1
Розетка штепсельная с заземляющим контактом 16A / Schneider	2
Выключатель одноклавишный, однополюсный / Merten	1

6. Электросхема


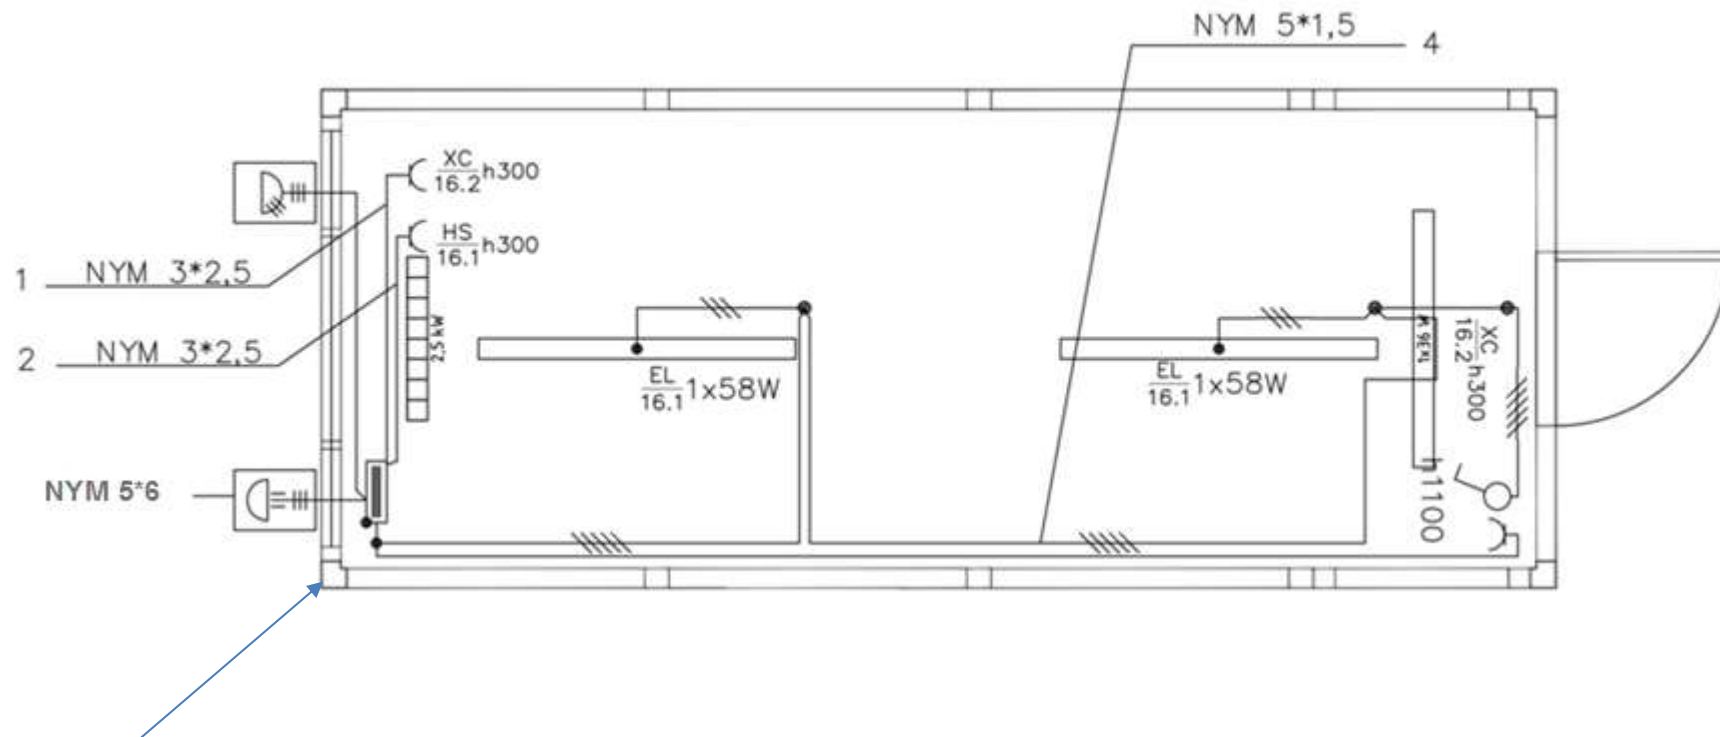


Примечание: Резьбовые соединения M8 между модулями являются заземляющим контактом.

7. Схема силовых выводов и оборудование вводного щита

Кабель	Рабочее напряжение	УЗО
NYM 5x6	380 В	4P/Fi 40А 0,03 А

№ группы силового ввода	1	2	3	4
Номинал автомата (А)	10	16	16	16
Напряжение (В)	220	220	220	220
Нагрузка (кВт)	0,2	1	2,5	1
Тип автомата	Schneider C60N	Schneider C60N	Schneider C60N	Schneider C60N
Потребитель (свет, розетки)	Свет	Розетка	Обогреватель	Розетка

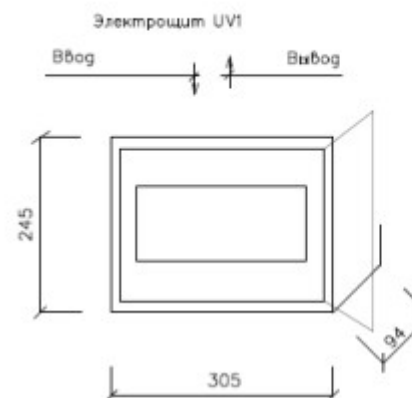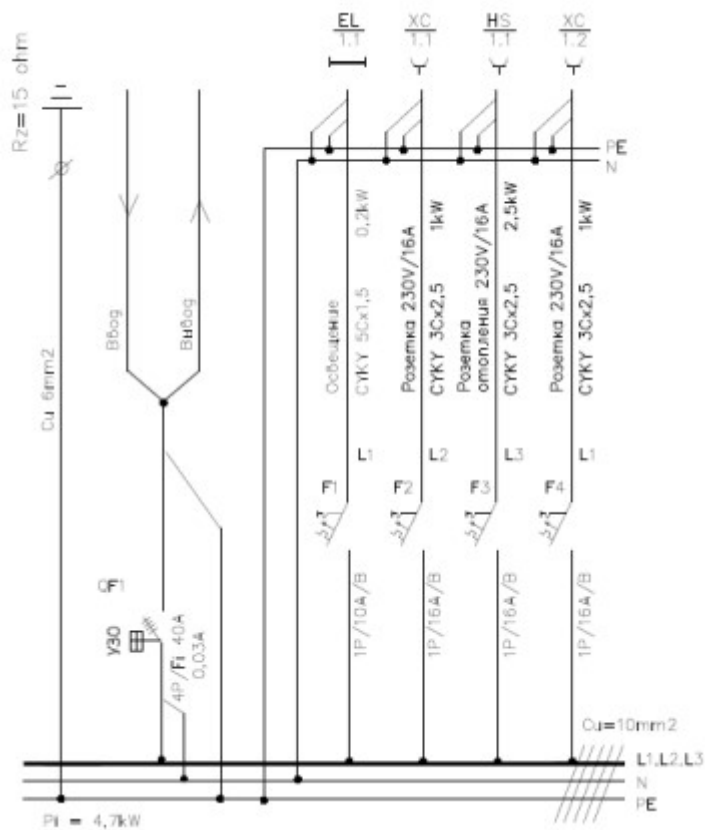

Навесной распределительный щит, HAGER-SERIE VOLTA 2, IP30, AC 400V, 63A
 - Тип VA12CN 245 x 305 x 94 mm.
 - 12 модулей.

Электромонтажные работы выполнять в соответствии с немецкими нормативами VDE 0100 и российскими ПУЭ

Сеть 3+N+PE~50Hz 400/230V TN-S
 Защита - Зануление и УЗО

Инструкция по занулению

Электрооборудование здания рассчитано на подключение к электрической сети напряжением 220В, частотой 50Гц с глухозаземленной нейтралью.

Защитному занулению подлежат все металлические нетоковедущие конструкции: щитки с аппаратами учета и защиты, металлоконструкция, металлическая обшивка здания.


Металлическая связь с РЕ-шиной имеют:

- металлическая обшивка здания, металлоконструкция – посредством сварного соединения;
- щитки электрические с УЗО – посредством провода сечением не менее фазного провода.

Главная заземляющая шина при подключении здания к источнику питания должна быть соединена с PEN-проводником.

Для осуществления повторного заземления закрепить к опорной раме здания свободный конец стального гибкого каната диаметром не менее 6 мм и длиной 1,5 м, оконцованного наконечником. Контактную поверхность присоединения заземлителя диаметром не менее 20 мм зачистить.

Заземлитель, состоящий из стального стержня диаметром 20 мм и длиной 1,2 м с приваренным к верхнему концу стальным гибким канатом заглубить в грунт на глубину не менее 1,0 м от поверхности земли до нижнего конца заземлителя на расстоянии не более 0,8 м от здания.

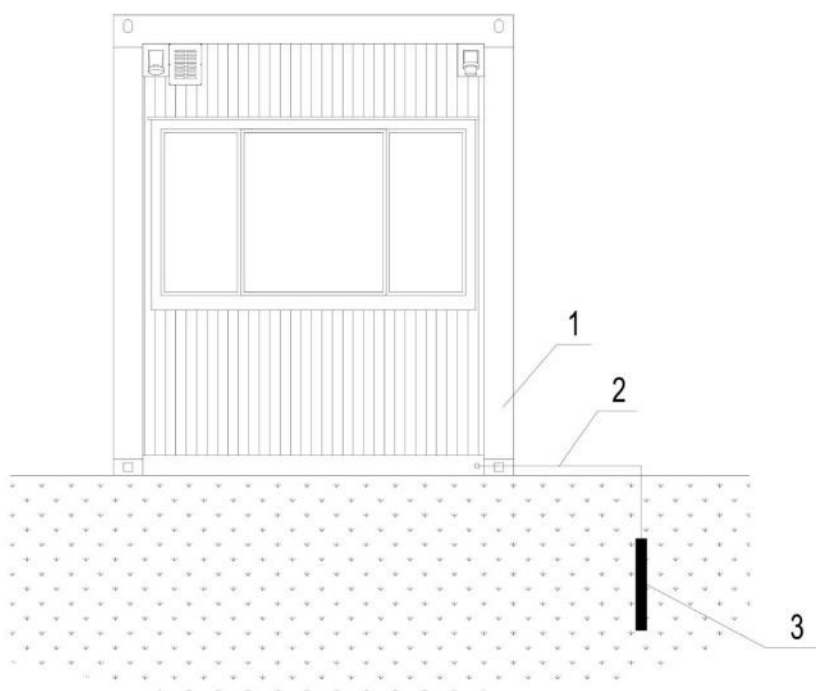

1 - модуль; 2 - стальной канат; 3 - стальной стержень

Инструкция по эксплуатации модуля

Упаковка и транспортировка

Упаковка модуля и ее конструктивных элементов включает в себя:

- закрытие окон изнутри на запорные устройства, а так же закрытие внутренних и наружных дверей;
- оборудование, мебель, монтажные детали должны упаковываться с применением ящичной тары.

При транспортировке модуля отдельные конструктивные элементы должны быть прикреплены к транспортным средствам.

Не допускается транспортирование модуля и конструктивных элементов волоком на любое расстояние без использования соответствующих транспортных приспособлений или устройств. Не допускается транспортировка модуля с находящимися в нем людьми. Запрещается передвижение модуля волоком, за исключением передвижения на санях в зимний период.

Хранение

Модули, транспортировка, использование и ремонт которых не планируется в течение 10-30 суток, должны быть поставлены на кратковременное хранение, а при продолжительности более 30 суток – на долговременное хранение.

При кратковременном хранении модуля должны быть выполнены следующие операции:

- модули поставлены на подкладки, обеспечивающие их опирание без перекосов;
- двери, окна и другие проемы закрыты, модуль защищен от проникновения внутрь помещения посторонних лиц;
- модуль должен быть обесточен.

Модуль и его конструктивные элементы должны быть защищены от климатических воздействий, загрязнений, повреждения и разукомплектования.

Контроль технического состояния и сохранности модуля должен осуществляться не реже одного раза в месяц при кратковременном хранении и одного раза в 3 месяца при долговременном хранении.

Меры безопасности

1. Модуль должен устанавливаться на опоры, обеспечивающие проветривание подпольного пространства. Верхние плоскости всех опор должны находиться на одном уровне, допустимые отклонения по длинной стороне модуля 10 мм. Модуль должен стоять на опорах ровно, без перекосов и уклона. Запрещается устанавливать опоры и подпорки под лаги пола. Опоры должны находится по углам модуля и не более двух метров друг от друга по длинным сторонам модуля.
2. Перед подключением модуля к внешней электросети необходимо произвести зануление в соответствии с инструкцией по занулению (Приложение А).
3. Подключение к сети 220 В должен производить специалист-электрик в соответствии с ПУЭ.
4. При подключении к внешней электросети необходимо проверить в первую очередь работоспособность УЗО (устройство защитного отключения). Проверка осуществляется нажатием кнопки «Тест» на лицевой панели устройства. Немедленное срабатывание устройства (отключение защищаемой устройством установки) означает, что устройство исправно. При автоматическом срабатывании устройства в случае возникновения в защищаемой установке утечки на землю, которая могла быть вызвана повреждением изоляции, возгоранием, неисправностью электрооборудования, прямым прикосновением человека к токоведущим частям, рукоятка переходит в положение «Выкл». Не допускается установка в модуле самодельных электронагревательных приборов.
5. Каждый находящийся в модуле должен соблюдать требования инструкция по противопожарной безопасности.
6. При возникновении пожара эвакуацию производить через основной выход или окно.
7. Лица, производящие погрузо-разгрузочные работы при транспортировке модуля любым видом транспорта, должны иметь допуск (удостоверение) для проведения данного вида работ. Перед проведением погрузо-разгрузочных работ необходимо проверить целостность строповочных петель и отверстий.

8. При транспортировке модуля категорически запрещается нахождение людей внутри него.
9. Не допускается крепление к конструкциям и элементам модуля оборудования, инженерных систем, мебели и различных устройств, не предусмотренных проектом.

Инструкция по техническому обслуживанию модуля

1. Ежедневное обслуживание включает:
 - 1.1 Поддержание чистоты в помещениях;
 - 1.2 Соблюдение температурно-влажностного режима;
 - 1.3 Уборку снега с крыши модуля и по ее периметру в зимний период;
 - 1.4 Проверку наличия заряженных огнетушителей;
 - 1.5 Проверку целостности заземляющего проводника.
2. Контроль работоспособности и технического состояния внутренних инженерных систем и оборудования должен производиться на соответствие их требованиям ГОСТ Р 58761-2019, ГОСТ Р 58762-2019, но не реже одного раза в 6 месяцев.

Инструкция по поддержанию температурно-влажностного режима в помещении

Модуль IN-26 оснащен отдушиной в виде вентиляционной решетки Ø100 мм, обеспечивающей минимальный уровень естественной вентиляции модуля. Для поддержания температурно-влажностного режима в помещении необходимо соблюдать правила эксплуатации.

Несоблюдение требований температурно-влажностного режима приводит к появлению избыточного тепла и влаги, что сокращает срок службы модуля из-за возможного образования конденсата на внутренней металлической поверхности стеновых панелей и металла крыши, появлению сырости в помещении, так называемого «банного эффекта». Особенно эти требования необходимо соблюдать при температуре наружного воздуха ниже -10 °С.

Для правильной эксплуатации модуля

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. превышение проектной нормы проживания и количества рабочих мест в жилых и служебных помещениях;
2. повышение температуры внутри помещения приборами отопления более расчетной (+22 °С)

РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

1. при превышении температуры воздуха внутри помещения более +22 °С уменьшать мощность нагревательных приборов отопления для стабилизации температуры воздуха до расчетного значения;
2. регулярно 2-3 раза в день в течение не менее 15 минут проводить проветривание помещения с использованием окон и дверей;
3. для сушки одежды и обуви применять сушилки воздушного типа;
4. счищать снег с крыши деревянными (пластиковыми) лопатами поперек блок-контейнера.

ООО «МОДУЛАР»
125167, г. Москва
ул. Красноармейская, д.2, стр.4
Тел.: +7 (495) 604-40-13
info.ru@a-modular.ru
www.a-modular.ru

MODULAR

2 июня 2022 г.

Информационное письмо

Настоящим письмом уведомляем Вас о том, что с «02» июня 2022г. произошло изменение наименования Общества с ограниченной ответственностью «АЛЖЕКО».

ООО «АЛЖЕКО» переименовано в Общество с ограниченной ответственностью ООО «МОДУЛАР».

Данные изменения зарегистрированы в установленном законом порядке, что подтверждается записью в Едином государственном реестре юридических лиц за номером 2227704876860 от 02 июня 2022 г.

Нашей организации выдано новое свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, с которым вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте по адресу: <https://a-modular.ru/ru/company>.

В связи с изменением наименования нашей организации изменены печать, штампы и фирменный бланк организации. Остальные реквизиты организации, в том числе ОГРН, ИНН, банковские реквизиты (за исключением наименования нашей организации), местонахождение организации – остались без изменений.

Оплату следует производить на ООО «Алжеко» до отдельного уведомления о принятии банком изменения.

Просим Вас учитывать изложенную информацию при исполнении своих обязательств, уплате платежей по заключенным с нашей организацией договорам.

Сообщаем вам, что у нас новый адрес сайта www.a-modular.ru и общий электронный адрес info.ru@a-modular.ru.

Все ссылки на сайт www.algeco.ru, содержащиеся в тексте заключенных договоров аренды, действительны и автоматически переадресовываются на новый сайт www.a-modular.ru.

Приложение «Прайс-лист на восстановление элементов Модулей и Имущества» размещено на интернет-странице по адресу: <https://a-modular.ru/ru/info/vosstanovlenie-elementov>.

Приложение «Технические условия и правила эксплуатации Модулей и Имущества» размещено на интернет-странице по адресу: <https://a-modular.ru/ru/info/usloviya-ekspluatacii>.

Заявка на сервисное обслуживание размещена на сайте по адресу: <https://a-modular.ru/ru/contacts/podderzhka>.

С уважением,

Генеральный директор ООО «МОДУЛАР»

Ярошенко В.В



Общество с ограниченной ответственностью «МОДУЛАР»
ИНН 5003082880 КПП 771401001 ОГРН 1085003005141

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП21.17017

Срок действия с 21.02.2022 по 20.02.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП21, Общество с ограниченной ответственностью «ЦСМ», 197198, г. Санкт-Петербург, вв.тер.г. Муниципальный округ Введенский, пр-кт Большой Пел., д. 27/1, литера А

ПРОДУКЦИЯ Модуль (блок контейнер) серий: Advance IN26, IN26 WC, IN36, TT26, TT36, FT25, INS1, INS2, INS3, XNS4, XNS5, DHWC26, BXI26. Серия Origin: AX1 26 FP, AX1 26 EP, AX3 26, JPE. Серия Pump Station: PS5. Серийный выпуск.

код ОК
25.11.10.000

код ТН ВЭД
7308 90 590 0,
9406903909

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 58760-2019

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Algeco s.r.o. Адрес: Olsik 586, 76364 Spytihnev, Czech Republik.
Телефон: +420 577 113 030, факс: +420 577 113 031, электронная почта: info.cz@algeco.com

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Алжеко»,
Адрес: Россия, 125167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, корпус 4, ИНН: 5003082890,
ОГРН: 1085003005141, телефон: +74956044013, электронная почта: info.ru@algeco.com

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №15166-ЦСМ/22 от 18.02.2022
Испытательная лаборатория ООО «ЦСМ» аттестат аккредитации №РОСС
RU.32001.04ИБФ1.ИЛ39 от 2021-11-23

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р
53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в
Российской Федерации).



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись

Н.П. Звягин

подпись, фамилия

[Signature]
подпись

А.Г. Тимофеева

подпись, фамилия

Настоящий сертификат гарантирует соответствие продукции требованиям нормативных документов и свидетельствует о соответствии с заявленными параметрами, что будет зафиксировано в едином реестре систем добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и аккредитовано при внесении в единый реестр систем добровольной сертификации.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsopb.ru, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.CZ.ПР.190.Н.00104
(номер сертификата соответствия)

030467
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

ООО "Алжеко", ОГРН 1085003005141
Юридический адрес: 125167, Россия, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 2, к. 4.
Фактический адрес: 125167, Россия, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 2, к. 4
телефон: +7 (495) 604-40-13, адрес электронной почты: info.ru@algeco.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

«ALGECO S.R.O.»
Юридический адрес: Olsik 586 CZ - 76364 Spytihnev, Чехия
Фактический адрес: Olsik 586 CZ - 76364 Spytihnev, Чехия
телефон: + 420 577 11 30 30, адрес электронной почты: algeco@algeco.cz

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр" (ОС ООО "Биквест-Центр"), ОГРН 1165005050396, 140203, г. Воскресенск, ул. Гиганта, дом 2, тел. +7(495) 980-51-17, адрес электронной почты: info@bequest-center.ru. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.190 от 09.08.2018г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Здания модульные (блок-контейнеры) типа Algeco Advance IN-26, выпускаемые по технической документации изготовителя.
Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД 2)
25.11.10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

СНиП 21-01-97* «Строительные нормы и правила Российской Федерации. Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с изменениями № 1, 2) п. 5.18.
Степень огнестойкости здания - III.

код ТН ВЭД ЕАЭС

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № БЦПР190-11-25/1 от 25.11.2019г, БЦПР190-11-25/2 от 25.11.2019г, БЦПР190-11-25/3 от 25.11.2019г, ИЛ ООО "Биквест-Центр", свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.190 от 09.08.2018г, 140203, г. Воскресенск, ул. Гиганта, дом 2.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.04ИБФ1.OC21.00019 от 19.11.2019г. выдан ОС ООО "Стандарт Качества", рег.№ РОСС RU.33201.04ИБФ1.OC21

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.11.2019 г. по 25.11.2022г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

С.А. Сапронова

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.В. Куценко

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU G-FR.HB93.B.00186/21

Серия **RU** № **0319034**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "ПРОФЕССИОНАЛ". Место нахождения: 125212, Россия, город Москва, улица Адмирала Макарова, дом 8 строение 1, этаж 4, помещение XVI, комната 31, адрес места осуществления деятельности: 125212, Россия, город Москва, улица Адмирала Макарова, дом 8 строение 1, помещение XVI, комната 31, телефон: +7 9060965802, адрес электронной почты: info@professionalsert.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB93, дата регистрации 03.02.2021 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Атлантик Нема́н". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Москва, 107023, площадь Семёновская, дом 1А, этаж 24 пом ХХХIII ком 9, основной государственный регистрационный номер: 5117746059460, номер телефона: +74856401635, адрес электронной почты: nlskifogl@groupe-atlantic.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "ATLANTIC INTERNATIONAL". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 2 allée Suzanne Pénillault-Crapez, 94110, Arcueil, Франция. Филиалы изготовителя по приложению № 3, количество листов: 1, на бланке № 0822239

ПРОДУКЦИЯ Электрические водонагреватели торговых марок ATLANTIC, ROUND, THERMOR, Aston Waterway, Prowatt, EQUATION, модели согласно приложению № 2, количество листов: 1, на бланке № 0822238. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8516108000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011), Технический регламент Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 0720216053-ТСЛ от 12.07.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ТСЛ», аттестат аккредитации RA.RU.21HN55, Протокола испытаний № 210215-1 от 12.07.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Учебно-лабораторный центр «Качество», аттестат аккредитации RA.RU.21OE08. Руководство по эксплуатации. Акта анализе состояния производства № С-20210609-004 от 15.06.2021 года. Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты по приложению № 1, количество листов: 1, на бланке № 0822237. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-89. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 12.07.2021
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 11.07.2026

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)



Шведов Владимир Леонидович

(ФИО)

Ульянова Анастасия Юрьевна

(ФИО)

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-FR.ME77.B.03337

Серия RU № 0694063

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электромашиностроительной продукции», Место нахождения (адрес юридического лица): 141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29, Аттестат регистрационный № РОСС RU.0001.11ME77, 11.02.2015, Телефон: +74957812587, E-mail: oc.elmash@gmail.com

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Шнейдер Электрик», Место нахождения (адрес юридического лица): 127018, Россия, город Москва, ул. Двинцев, дом 12, корпус 1, ОГРН: 1027739393637, Телефон: +74957779990, E-mail: ru.ccc@schneider-electric.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Schneider Electric Industries SAS, Место нахождения (адрес юридического лица): Франция, 35, Rue Joseph Monier, 92500, Rueil Malmaison, (см. Приложение – бланк № 0524460)

ПРОДУКЦИЯ Модульные автоматические выключатели, серии Acti9 типов iC60N, iC60H, iC60L, iC60LMA: тип iC60N на номинальные токи от 0,5 до 63 А, одно-, двух-, трех-, и четырех-полюсные, на кривые В, С, D; тип iC60H номинальные токи от 0,5 до 63 А, одно-, двух-, трех-, и четырех-полюсные, на кривые В, С, D; тип iC60L на номинальные токи от 0,5 до 63 А, одно-, двух-, трех-, и четырех-полюсные, на кривые В, С, К, Z; тип iC60LMA на номинальные токи от 1,6 до 40 А, двух-, трех-, и четырех-полюсные, на кривую МА, Серийный выпуск, в соответствии с IEC 60947-2

КОД ТН ВЭД ТС 8536201008

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
оборудования"

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколы испытаний № 14/01N07E от 05.07.2018, № 15/01N07E от 05.07.2018, RA.RU.21XY01 от 01.04.2015, Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью "Электробезопасность"; акты о результатах анализа состояния производства № AA-284/2018 от 07.06.2018, № AA-323/2018 от 28.06.2018, № AA-324/2018 от 28.06.2018, № AA-340/2018 от 05.07.2018 ОС ООО "Элмаш" (РОСС RU.0001.11ME77); схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок службы – 25 лет, срок хранения – 3 года, условия хранения: при температуре от -40 град.С до + 85 град.С и относительной влажности 95% при температуре + 55 град.С. ГОСТ IEC 60947-2-2014, Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

05.07.2018

ПО

04.07.2023

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Никитин Юрий Николаевич

(инициалы, фамилия)

Дружинин Владимир Алексеевич

(инициалы, фамилия)

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-FR.ME77.B.03337

Серия RU № 0524460

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
«Societe Francaise Gardy Schneider Electric»	ZI des Blettrys, F-71530, Chamforgeuil, France, Франция
«Merlin Gerin Ales – Schneider Electric France»	8 Rue Maurice Ravel, F-30319, Ales CEDEX, France, ФРАНЦИЯ
«SCHNEIDER ELECTRIC NV SA SBG (Societe Belge Gardy)»	Dieweg 3, B-1180, UCCLE, Bruxelles, Belgium, БЕЛЬГИЯ
«Schneider Electric Bulgaria PLC»	Radinovo plant, 4202, Radinovo, Plovdiv, Bulgaria, БОЛГАРИЯ



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

подпись
подпись

Никитин Юрий Николаевич

инициалы, фамилия

Дружинин Владимир Алексеевич

инициалы, фамилия